



別紙2

開発システムと床吹出方式との温度分布比較

開発システム

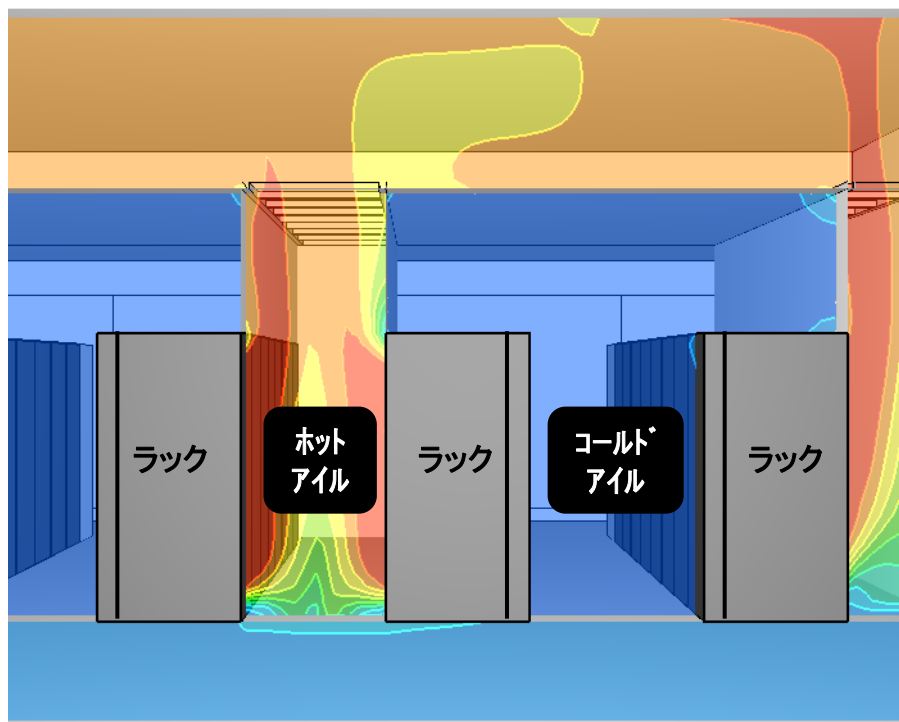


温度[°C]




給気温度に近い均一な温度
標準的給気温度: 23°C

ラック上部が高温化しない分、
給気温度を高温側に移行
できる

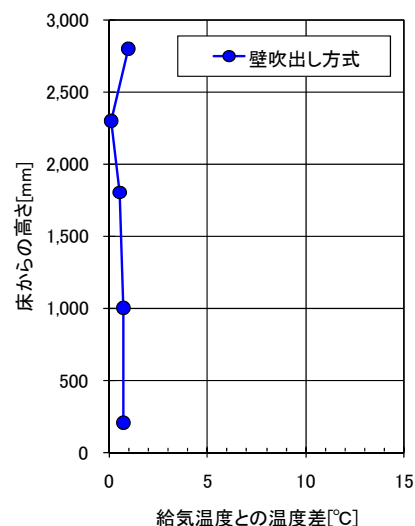

従来: 床吹出方式

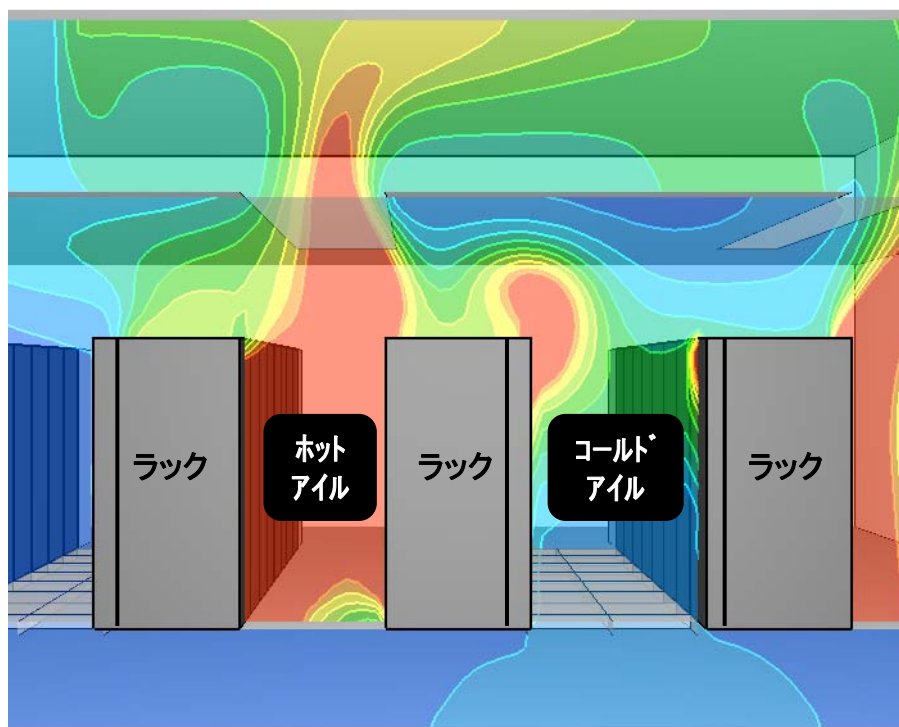

床吹出し方式は
ラック上部が高温化

